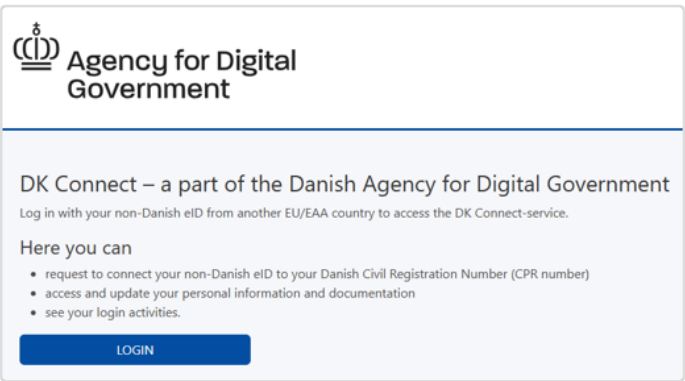

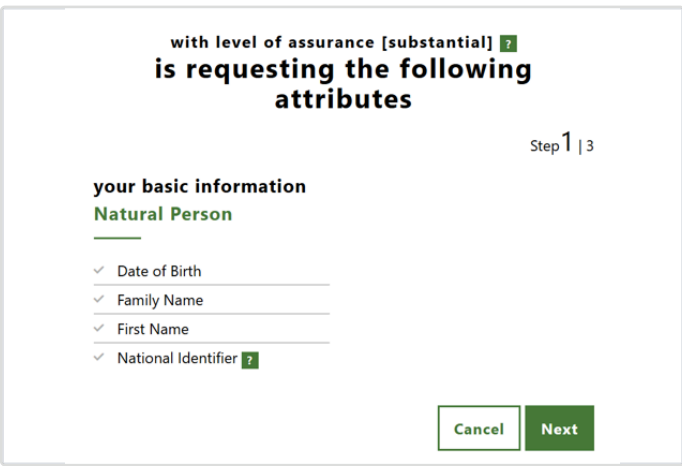
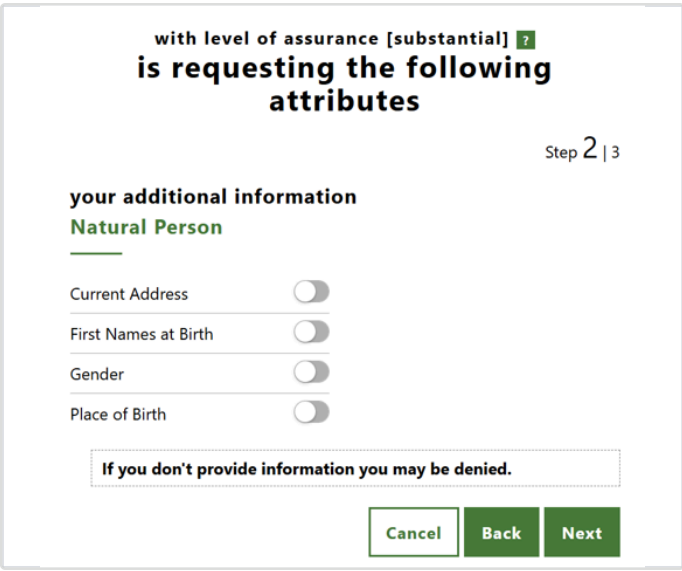
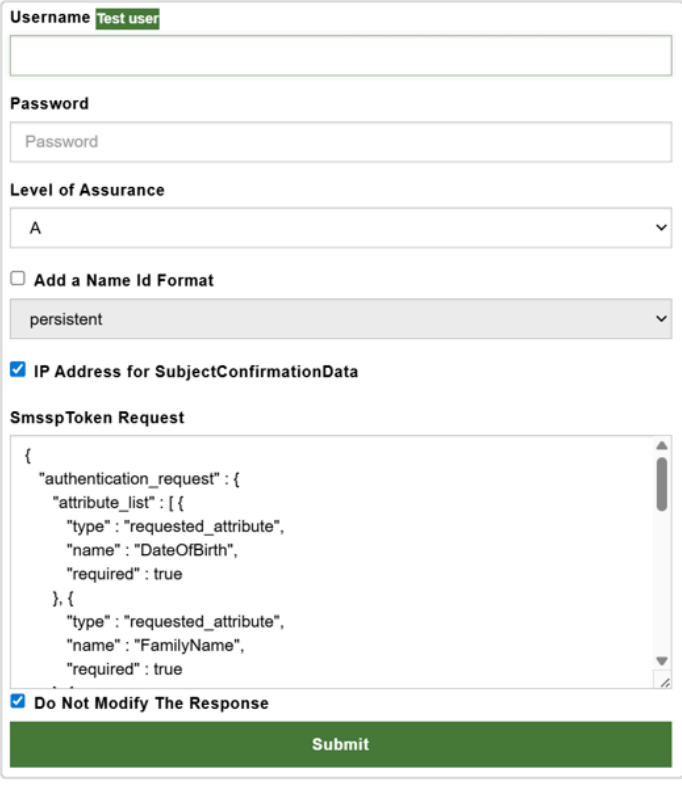


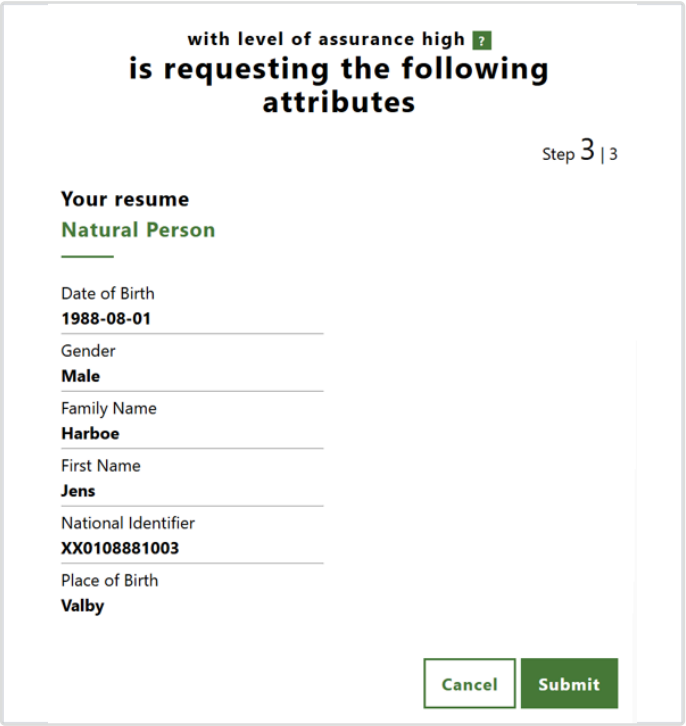
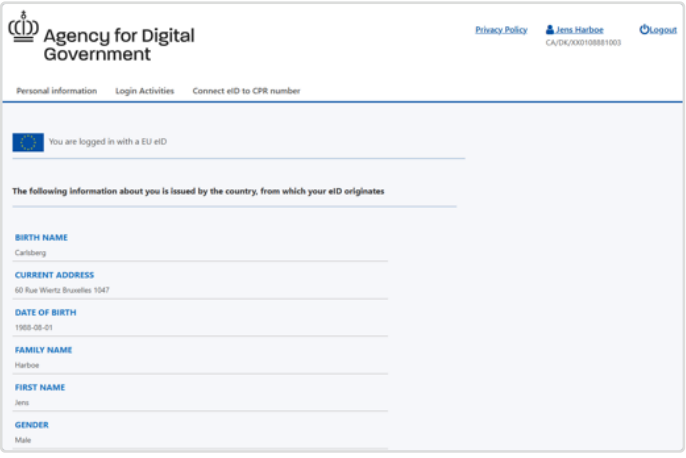
Vejledning om brug af europæiske eID'er

Denne vejledning beskriver, hvordan man anvender testbrugere i eID-gatewayen til test af danske selvbetjeningsløsninger med europæiske eID'er.

eID-gateway supplerer et sæt af testbrugere, som er tilgængeligt via EU-flaget. Bemærk, at der ikke tages ansvar for testbrugere fra andre lande (IntTest), da de administreres eksternt af medlemslandene.

1.	Login via jeres selvbetjening	
2.	Vælg EU flaget for at logge ind med et europæisk test-eID.	

<p>3.</p>	<p>Step 1 af 3 angiver de obligatoriske attributter og det nødvendige eIDAS sikringsniveau (LoA) selvbetjeningen efterspørger.</p>	
<p>4.</p>	<p>I step 2 af 3 kan bruger tilvælge de valgfrie attributter, såfremt de efterspørges af selvbetjeningen.</p>	
<p>5</p>	<p>I næste step skal der vælges en testbruger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vælg en testbruger ved at klikke på "Test users". Der åbner sig en liste af mulige testbrugere. 2. Sæt "Level of Assurance" til det ønskede niveau: <ol style="list-style-type: none"> a. A-B = eIDAS LoA "low" b. C-D = eIDAS LoA "substantial" c. E = eIDAS LoA "high" 	

	<p>3. Lad resten stå uændret, medmindre forespørgslen ønskes tilpasset yderligere.</p>	
<p>6</p>	<p>Step 3 af 3 giver en opsummering af forespørgslen:</p>	
<p>7</p>	<p>Du er nu logget ind i din selvbetjening.</p>	

Bemærk

Såfremt jeres selvbetjening kræver et CPR nummer, så skal i vælge en testbruger med et tilknyttet CPR ellers vil testbrugeren havne i Identity Matching, hvor der skal angives et CPR nummer.